STUDZIENKA KANALIZACYJNA
typ C Ø1200

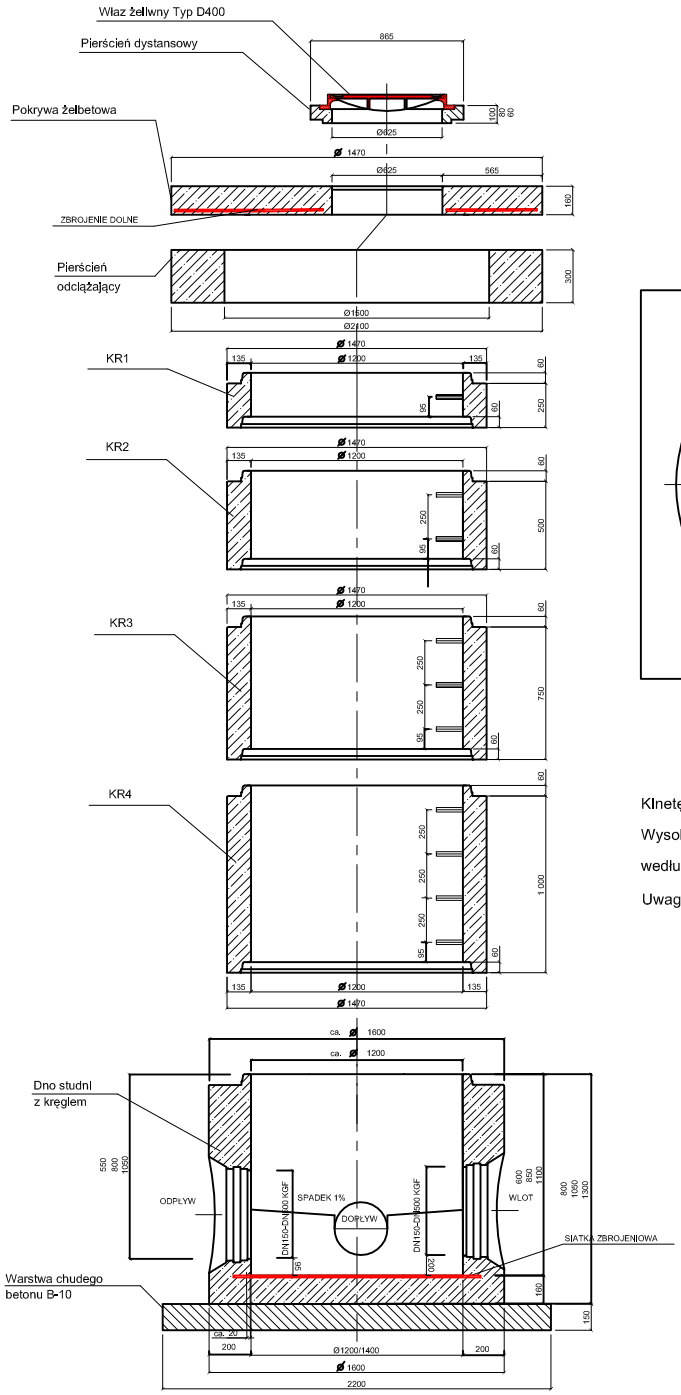

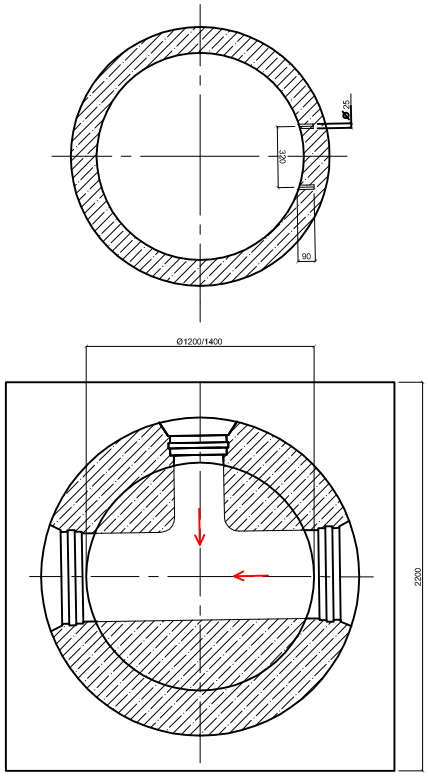

Kinetę wykonać zgodnie z informacją na profilach.

Wysokość studni dostosować kręgami KR1, KR2, KR3 i KR4 według załączonych profili.

Uwaga: Studzienkę posadowić na warstwie chudego betonu B-10

Projektant:	mgr inż. Rodryk Świerczok	Nr upr.: 595/01/DUW	Podpis :	Data: 11.2012 r.
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Tomków	Nr upr.: 130/DOŚ/10	Podpis :	Data: 11.2012 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo Usługowe
>> EKO-KARAT <<
58-500 Jelenia Góra ; ul. Wolności 8

Stadium: Projekt wykonawczy	Inwestor : Gmina Nadarzyn ul. Mszczonowska 24; 05-830 Nadarzyn	
Branża: Instalacyjna	Temat: KANALIZACJA SANITARNA W M. ROZALIN, KOSTOWIEC, URZUT W GM. NADARZYN	Podziałka : 1:50
Obiekt: Kanalizacja sanitarna	Rysunek: STUDNIA BETONOWA Ø1200;	Nr rys. 11a